



ISTN SZAF ZASILAJĄCO - STEROWN

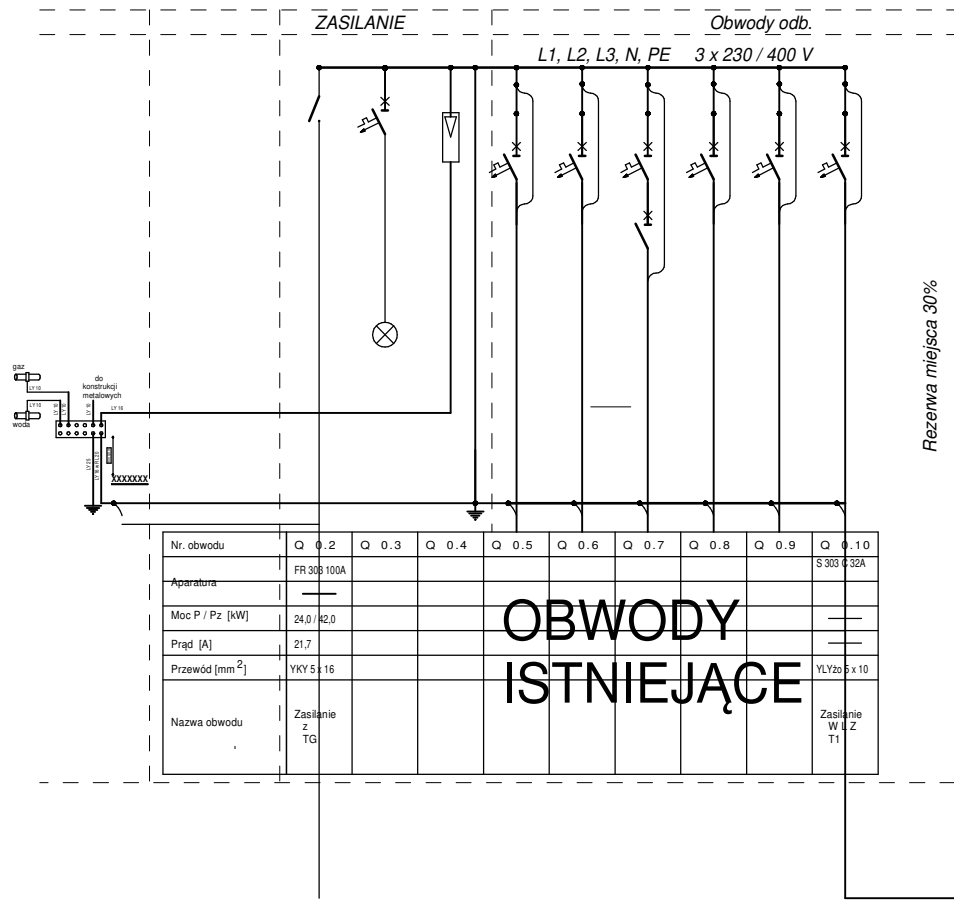

T K RWN 2 x 18




agregatu chłodniczego TZS CNW SUSZARNI

agregatu chłodniczego TZS CNW PRALNI


TZS CNW SUSZARNI

T K RWN 3 x 18



TZS CNW PRALNI

T K RWN 3 x 18



OCHRONA OD PORAŻEŃ samoczynne wyłączenie zasilania w sieci nn w układzie TN w instalacji TN-S

 projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Matejki 4/18 22-600 Tomaszów Lubelski		Inwestor: Fundusz Składowy Ubezpieczenia Spot. Rolników ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa	
Obiekt Adres	INSTALACJA WENTYLACJI ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec Zdrój, dz. nr 898/8, 898/3, 898/4, 899/1		Zlecenie 16/2023
Faza opracow.	PROJEKT BUDOWLANY		SKALA: b.s.
Tytuł	Rzut piwnic - Instalacja wentylacji - instalacja elektryczna - schemat zasilania		Data
Projektant	mgr inż. Tadeusz Żółkiewski	Tadeusz Żółkiewski uprawnienia do projektowania W zakresie branży elektrycznej bez ograniczeń UAN-II-6387/28/87	15.06.2023 r.
Sprawdzający	mgr inż. Ryszard Bartosiński	Ryszard Bartosiński uprawnienia do projektowania W zakresie branży elektrycznej bez ograniczeń ANB-513/1/1280	Nr rys. E - 04